



MINISTERUL SĂNĂTĂȚII
DIRECȚIA DE SĂNĂTATE PUBLICĂ A JUDEȚULUI BACĂU
Departamentul de Supraveghere în Sănătate Publică-C.E.F.R.M.V.M
Birou Igiena Mediului
Operator de date cu caracter personal nr.14781



Nr. 26166 / 14.01.2025

Către,

S.C. Apa Serv Trotuș SRL
Str. Gării nr. 47, Comănești


În conformitate cu legislația în vigoare și în baza contractului încheiat cu laboratorul Direcției de Sănătate Publică a județului Bacău, s-a procedat la efectuarea de analize pentru monitorizarea operațională a calității apei potabile atât din bazinul de acumulare apă cât și din rețea, precum și monitorizarea de audit a calității apei potabile din rețea.

Producătorul de apă are obligația să afișeze pe site-ul propriu rezultatele Rapoartelor de Încercare și recomandările Direcției de Sănătate Publică Bacău.

Vă înaintăm alăturat Rapoartele de Încercare a probelor de apă recoltate în cursul lunii decembrie 2024 (nr.1858, 1859/11.12.2024, nr.1908/17.12.2024, nr.1915/18.12.2024, nr.1935/30.12.2024) cu mențiunea că factura este încărcată pe platforma e-Factura.

Cu stimă,

DIRECTOR EXECUTIV,
Dr. Carmen Mihaela ARIM

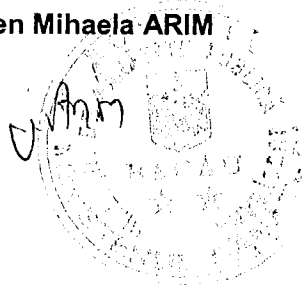

	Nume, Prenume	Funcția	Data	Semnătura
Avizat	Ec. Marilena Cîrjan	Director Executiv Adjunct Economic		
Avizat	Dr. Linda Voinea	Șef Departament Supraveghere în Sănătate Publică		
Elaborat	Dr. Nicoleta Bălășoiu	Șef Compartiment E.F.R.M.		

RAPORT DE INCERCARE NR. 1858 DATA: 11.12.2024

BENEFICIAR/ ADRESA: SC APA SERV TROTUS SRL COMANESTI

TIPUL PROBEI: apă potabilă RETEA/ COMANESTI
LICEU COMANESTI

PUNCT PRELEVARE:
PRELEVAT DE : BENEFICIAR / CONTRACT / ADRESA / 26166 / 11.12.2024 /

Data intrării probei în laborator: 11.12.2024 Durata efectuării încercării: 72h

Mod de prelevare încercări microbiologice: conform SR EN ISO 19458:2007

Mod de prelevare încercări fizico-chimice: conform SR EN ISO 5667-3:2018;

ÎNCERCĂRI FIZICO-CHIMICE

PARAMETRU ANALIZAT	Unitati de masura	NORMA METODOLOGICA	VALOARE ADMISA conform ORD. 7/2023	VALORI ALE PROBEI ANALIZATE
pH	unitati pH	SR ISO 10523:2012	6,5 - 9,5	7,31
Turbiditate	UNT	SR EN ISO 7027-1:2016	Acceptabilă pt. consumatori și fără modificări anormale	4,99
Conductivitate electrică	μS/cm	SR EN 27888/1997	max. 2500	250,8
Amoniu	mg NH ₄ ⁺ /l	SR ISO 7150-1:2001	max. 0,5	0,025
Nitriti	mg NO ₂ ⁻ /l	SR ISO 26777:2006	max. 0,1 / max. 0,5	0,007
Nitrat	mg NO ₃ ⁻ /l	SR ISO 7890-3:2000	max. 50	3,29
Clor rezidual total (liber + legat)	mg Cl ₂ /l	STAS 6364-78	min. 0,1 / max. 0,5	0,237 (0,190 + 0,047)
Aluminiu	micrograme/l	Method 8326	max. 200	256
Fier	micrograme/l	Method 8008	max. 200	60

Lucrat de:

ALINA NOVA
Bacteriolog
Cod: 540834

CIOBANU DANIELA
CHIMIST PRINCIPAL

Diaconu Wilhaela
Doctor Inginerie Chimica
Bilog Medical Specialist
Cod: 340149

ÎNCERCĂRI MICROBIOLOGICE

PARAMETRU ANALIZAT	Unitati de masura	NORMA METODOLOGICA	VALOARE ADMISA conform ORD. 7/2023	VALORI ALE PROBEI ANALIZATE
Numar de colonii la 22°C	UFC/mL	SR EN ISO 6222 :2004	Nici o modificare anormala	0
Numar de colonii la 37°C	UFC/mL	SR EN ISO 6222:2004	Nici o modificare anormala	0
Bacterii coliforme	UFC/100 mL	SR EN ISO 9308-1 :2014 A1:2017	0	0
<i>Escherichia coli</i>	UFC/100 mL	SR EN ISO 9308-1:2014 A1:2017	0	0
Enterococi	UFC/100 mL	SR EN ISO 7899-2:2002	0	0
<i>Clostridium perfringens</i>	UFC/100 mL	SR EN ISO 14189:2017	0	0

Lucrat de:

Aprobat,
Coordonator laborator

Continutul acestui buletin este confidential, fiind privilegiul solicitantului probei analizate de mai sus.

Rezultatele se refera numai la proba analizata

Buletinul de analiza nu poate fi reprodus fara aprobarea scrisa a laboratorului.

RAPORT DE INCERCARE

NR. 1935

DATA: 30.12.2024

BENEFICIAR/ ADRESA: SC APA SERV TROTUS SRL COMANESTI

TIPUL PROBEI: apă potabilă
BAZINE/ COMANESTI
BAZINE LEORDA

PUNCT PRELEVARE:

PRELEVAT DE : BENEFICIAR / CONTRACT / ADRESA / 27281 / 30.12.2024 /

Data intrării probei în laborator: 30.12.2024 Durata efectuării încercării: 72h

Mod de prelevare încercări microbiologice: conform SR EN ISO 19458:2007

Mod de prelevare încercări fizico-chimice: conform SR EN ISO 5667-3:2018;

ÎNCERCĂRI FIZICO-CHIMICE


PARAMETRU ANALIZAT	Unitati de masura	NORMA METODOLOGICA	VALOARE ADMISA conform ORD. 7/2023	VALORI ALE PROBEI ANALIZATE
Turbiditate	UNT	SR EN ISO 7027-1:2016	Acceptabilă pt. consumatori și fără modificări anormale	2,72
Clor rezidual total (liber + legat)	mg Cl ₂ /l	STAS 6364-78	min. 0,1 / max. 0,5	0,484 (0,484 + 0,000)

Lucrat de:

ÎNCERCĂRI MICROBIOLOGICE

PARAMETRU ANALIZAT	Unitati de masura	NORMA METODOLOGICA	VALOARE ADMISA conform ORD. 7/2023	VALORI ALE PROBEI ANALIZATE
Bacterii coliforme	UFC/100 mL	SR EN ISO 9308-1 :2014 A1:2017	0	0
<i>Escherichia coli</i>	UFC/100 mL	SR EN ISO 9308-1:2014 A1:2017	0	0
Enterococi	UFC/100 mL	SR EN ISO 7899-2:2002	0	0

Lucrat de:



Aprobat,
Coordonator laborator

MONTEANU ALINA
MEDIC PRIMAR
CLINICA DE LABORATOR
CIB 686870

Continutul acestui buletin este confidential, fiind privilegiul solicitantului probei analizate de mai sus.

Rezultatele se refera numai la proba analizata

Buletinul de analiza nu poate fi reprodus fara aprobarea scrisa a laboratorului.

RAPORT DE INCERCARE

NR. 1915

DATA:

18.12.2024

BENEFICIAR/ ADRESA: SC APASERV TROTUS SRL COMANESTI

TIPUL PROBEI: apă potabilă
RETEA/ COMANESTI
SEDIU ADMINISTRATIV-BIROURI

PUNCT PRELEVARE:

PRELEVAT DE : DSPJ BC / AUDIT / PV / 125 / 17.12.2024 /

Data intrării probei în laborator: 18.12.2024

Durata efectuării încercării: 72h

Mod de prelevare încercări microbiologice: conform SR EN ISO 19458:2007

Mod de prelevare încercări fizico-chimice: conform SR EN ISO 5667-3:2018;

ÎNCERCĂRI FIZICO-CHIMICE

PARAMETRU ANALIZAT	Unitati de masura	NORMA METODOLOGICA	VALOARE ADMISA conform ORD. 7/2023	VALORI ALE PROBEI ANALIZATE
Turbiditate	UNT	SR EN ISO 7027-1:2016	Acceptabilă pt. consumatori și fără modificări anormale	2,47
Nitrați	mg NO ₃ /l	SR ISO 7890-3:2000	max. 50	2,95
Clor rezidual total (liber + legat)	mg Cl ₂ /l	STAS 6364-78	min. 0,1 / max. 0,5	0,230 (0,230 + 0,000)

Lucrat de:

Diaconu Mihaela
Doctor Inginerie Chimică
Biolog Medical Specialist
Cod: 340149

ÎNCERCĂRI MICROBIOLOGICE

PARAMETRU ANALIZAT	Unitati de masura	NORMA METODOLOGICA	VALOARE ADMISA conform ORD. 7/2023	VALORI ALE PROBEI ANALIZATE
Escherichia coli	UFC/100 mL	SR EN ISO 9308-1:2014 A1:2017	0	0
Enterococi	UFC/100 mL	SR EN ISO 7899-2:2002	0	0

Lucrat de:

PREACARIU CARMEN
BIOLOG PRINCIPAL
BACTERIOLOGIE
Cod: 340132

Aprobat,
Coordonator laborator

PREACARIU CARMEN
BIOLOG PRINCIPAL
BACTERIOLOGIE
Cod: 340132

Continutul acestui buletin este confidential, fiind privilegiul solicitantului probei analizate de mai sus.

Rezultatele se refera numai la proba analizata

Buletinul de analiza nu poate fi reprodus fara aprobarea scrisa a laboratorului.

RAPORT DE INCERCARE

NR. 1859

DATA: 11.12.2024

BENEFICIAR/ ADRESA: SC APA SERV TROTUS SRL COMANESTI

TIPUL PROBEI: apă potabilă
BAZINE/ COMANESTI
BAZINE LEORDA

PUNCT PRELEVARE:

PRELEVAT DE : BENEFICIAR / CONTRACT / ADRESA / 26166 / 11.12.2024 /

Data intrării probei în laborator: 11.12.2024 Durata efectuării încercării: 72h

Mod de prelevare încercări microbiologice: conform SR EN ISO 19458:2007

Mod de prelevare încercări fizico-chimice: conform SR EN ISO 5667-3:2018;

ÎNCERCĂRI FIZICO-CHIMICE

PARAMETRU ANALIZAT	Unitati de masura	NORMA METODOLOGICA	VALOARE ADMISA conform ORD. 7/2023	VALORI ALE PROBEI ANALIZATE
Turbiditate	UNT	SR EN ISO 7027-1:2016	Acceptabilă pt. consumatori și fără modificări anormale	4,53
Clor rezidual total (liber + legat)	mg Cl ₂ /l	STAS 6364-78	min. 0,1 / max. 0,5	0,315 (0,315 + 0,000)

Lucrat de:


Diaconu Mihaela
Doctor Inginerie Chimică
Biolog Medical Specialist
Cod: 340149

ÎNCERCĂRI MICROBIOLOGICE

PARAMETRU ANALIZAT	Unitati de masura	NORMA METODOLOGICA	VALOARE ADMISA conform ORD. 7/2023	VALORI ALE PROBEI ANALIZATE
Bacterii coliforme	UFC/100 mL	SR EN ISO 9308-1 :2014 A1:2017	0	0
<i>Escherichia coli</i>	UFC/100 mL	SR EN ISO 9308-1:2014 A1:2017	0	0
Enterococi	UFC/100 mL	SR EN ISO 7899-2:2002	0	0

Lucrat de:

Aprobat,
Coordonator laborator



Continutul acestui buletin este confidential, fiind privilegiul solicitantului probei analizate de mai sus.

Rezultatele se refera numai la proba analizata

Buletinul de analiza nu poate fi reprodus fara aprobarea scrisa a laboratorului.